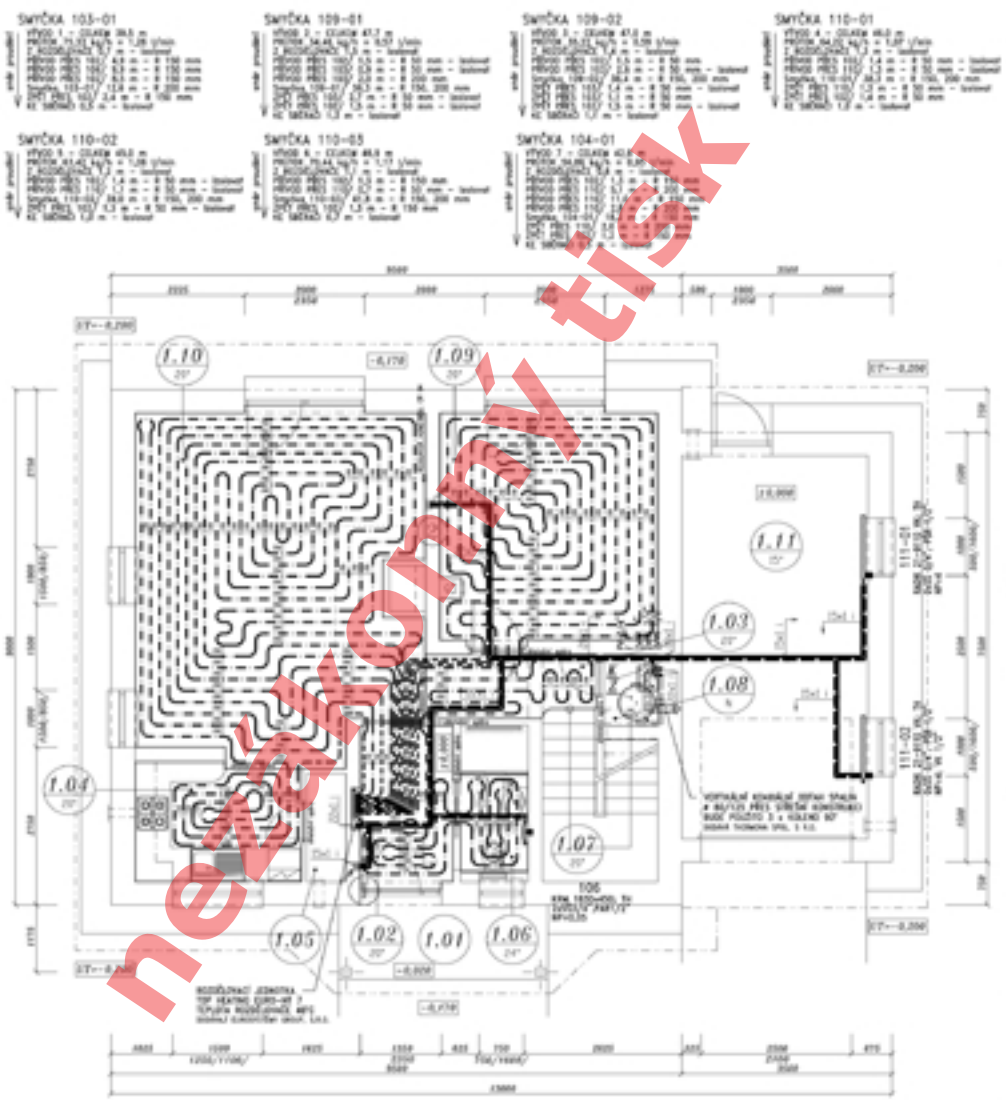

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY v místnosti s podlahovým topením
1.01	*ZÁVĚTŘÍ*	*4,50*	
1.02	*ZÁDVEŘÍ*	*4,20*	*KERAMICKÁ DLAŽBA*
1.03	*CHODBA*	*3,10*	*LAMINÁTOVÁ PODLAHA*
1.04	*KUCHYŇKÉ*	*6,10*	*KERAMICKÁ DLAŽBA*
1.05	*SPÍŽ*	*1,20*	
1.06	*WC*	*3,10*	*KERAMICKÁ DLAŽBA*
1.07	*SCHODIŠTĚ*	*5,80*	
1.08	*KOMORA*	*1,10*	
1.09	*POKOJ*	*14,30*	*LAMINÁTOVÁ PODLAHA*
1.10	*OBÝVACÍ POKOJ*	*28,20*	*LAMINÁTOVÁ PODLAHA*
1.11	*GARÁŽ*	*20,70*	

LEGENDA :

K – *ALTERNATIVA PLYN : ZDROJEM PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THERM 17 KDZ*
DO BYTU BUDE INSTALOVÁNO KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PC 02
ALTERNATIVA ELEKTROKOTEL : ELEKTROKOTEL THERM 03 15
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DODÁVÁ THERMONA SPOL. S R.O.

Z – *ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY REVOLUCE RDC 200 VERTIKÁLNÍ*
BEZMATALOVÝM TEPLOMĚNNÝM SE ZADNÍM PŘÍPOJENÍM, TYP KV S REGULACÍ 0...110°C
A PROPOJOVÝM TERMOSTATEM TPV 1030.00.04 S REGULACÍ 0...90°C – NASTAVEN NA 55°C
ZAŘÍZENÍ DODÁVÁ REVOLUCE SPOL. S R.O.

MĚDĚNÉ POTRUBÍ, TEPELNÝ ZTRÁT O ZDROJE TEPLA 40/30 °C
ZTRÁT POTRUBÍ
– POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO
KOMPOZITOVÉ VÍCEVRSTVÉ TRUBKA TOP HEATING 4×16x2 mm, 10 bar, 95 °C, DÉLKA ROZŠÍŘ
DILATAČNÍ SPÁRKA

KK – KOULOVÝ KOHOUT
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
F – FILTR DO POTRUBÍ
PV – PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL HEMEJER HYDROLUX DN 3/4" NASTAVEN NA PŘEPOUŠTĚCÍ TLAK 105 mbar
RV – REGULAČNÍ VENTIL HEMEJER SDR DN 20, KV 3,2 TBO-SDR, NASTAVEN NA 3,34
TV – TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" S KOVOVÝMI ČIDLEM HEMEJER, obj. č. 9000-00.000
PGR 1/2" – PŘEPOUŠTĚCÍ ŠROUBENÍ HEMEJER HYDROLUX – ROHOVÉ, PŘÍPOJENÍ K TRUBCE K 1/2", obj. č. 9501-00.000
PGR 3/4" – PŘEPOUŠTĚCÍ ARMATURA HEMEJER HYDROLUX – ROHOVÉ, PŘÍPOJENÍ K TRUBCE K 1/2", obj. č. 9501-00.000
SE 3/4" – SPODNÍ ŠROUBENÍ HEMEJER PRO MĚDĚNÉ POTRUBÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT G 3/4", obj. č. PRO 15 mm 3831-15.00

Rp – RADIÁTOROVÉ PŘETLAKU JEDNOSTUPŇOVÝCH REGULAČNÍCH PRVKŮ – U TĚCHTO RADIK TYPU MK PŘEDNASTAVENÉ HODNOTOU
NUTNÝ HEMEJER NA PŘEDEPSANOU HODNOTU S TĚLES KORAKUS RONDO-M (Radionik) NASTAVENÉ TEXTILU
S PŘÍPOJNÝMI ARMATURÁMI NA PŘEDEPSANOU HODNOTU.

POZNÁMKA :

STUPNĚ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ – RADIK TYP 10 10 SE SPODNÍ PŘÍPOJENÍM A 12 STAVEBNÍ VÝŠKOU 600 A 900 mm.
V KOUPELNÁCH BUDE ZDATNO TĚLESA KORALUX RONDO-M SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM A STAVEBNÍ VÝŠKOU 1800 mm.
PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ BUDE KOUPELNY PODLAHOVÝ SYSTÉM TOP HEATING DO TENKÉ ZÁSOBITELNÉ SMĚSI, S.r.o.
BUDOU INSTALOVÁNY JEDNOTKY TOP HEATING EURO-HP A SMĚŠNÉ TOP HEATING EURO-SK, SOUČÁSTÍ
ROZDĚLOVAČE JSOU RUČNÍ VENTILY S KOLEČKOVÝM OVLÁDAČEM ZAŘÍZENÍ NAHRAZUJÍ ELEKTROMECHANICKÉ HLAVICE,
SOUČÁSTÍ SMĚSNÉ JSOU PROTOKOLÁRY. POHON UNIVERZÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE NASTAVEN SPOČÍNÁNÍ PROTOK V
JEDNOTLIVÝCH OKRUZÍCH. KOMPLETNÍ POPIS KOMPONENTŮ SYSTÉMU TOP HEATING VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
NEBO BYT DODÁVÁ PŘEDSTAVENÝ SKLADOVÁ ZÁSOBNÍK – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
KLASICKÉ ROZVOD ZT BUDE PROVEDEN Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ TOPOREM.
POTRUBÍ KLASICKÉHO ROZVODU BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY A O SPADU VE SPÁDĚ.
KTERÉ POTRUBÍ KLASICKÉHO ROZVODU, VOTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZDOJE SMYČEK A KTERÉ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI (VIZ POPIS
SMYČEK) BUDOU OCELOVÉHO POTRUBÍ SMĚNO IZOLOVÁNÍ PĚNOVOU TLOUŠŤKOU STĚNY MIN. 10 mm, VÝJIMKY MŮŽNOSTÍ SE
STÁVAJÍCÍ BUDE INSTALOVÁNO PODLAHOVÉ TOPENÍ BUDOU TVOŘIT OTOP SAMOSTATNÝ OKRUHOVÉ OBLASTI. VÝŠKOVÉ TOPNÉ
POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ SMĚNO IZOLOVÁNÍ PĚNOVOU BUDE MÍ PŘECHÁZET Z JEDNOHO OKRUHOVÉHO OBLASTI DO
DRUHÉHO DPOTŘEBA DOHROMADNÍ HADICE (ø. 8,0 mm).